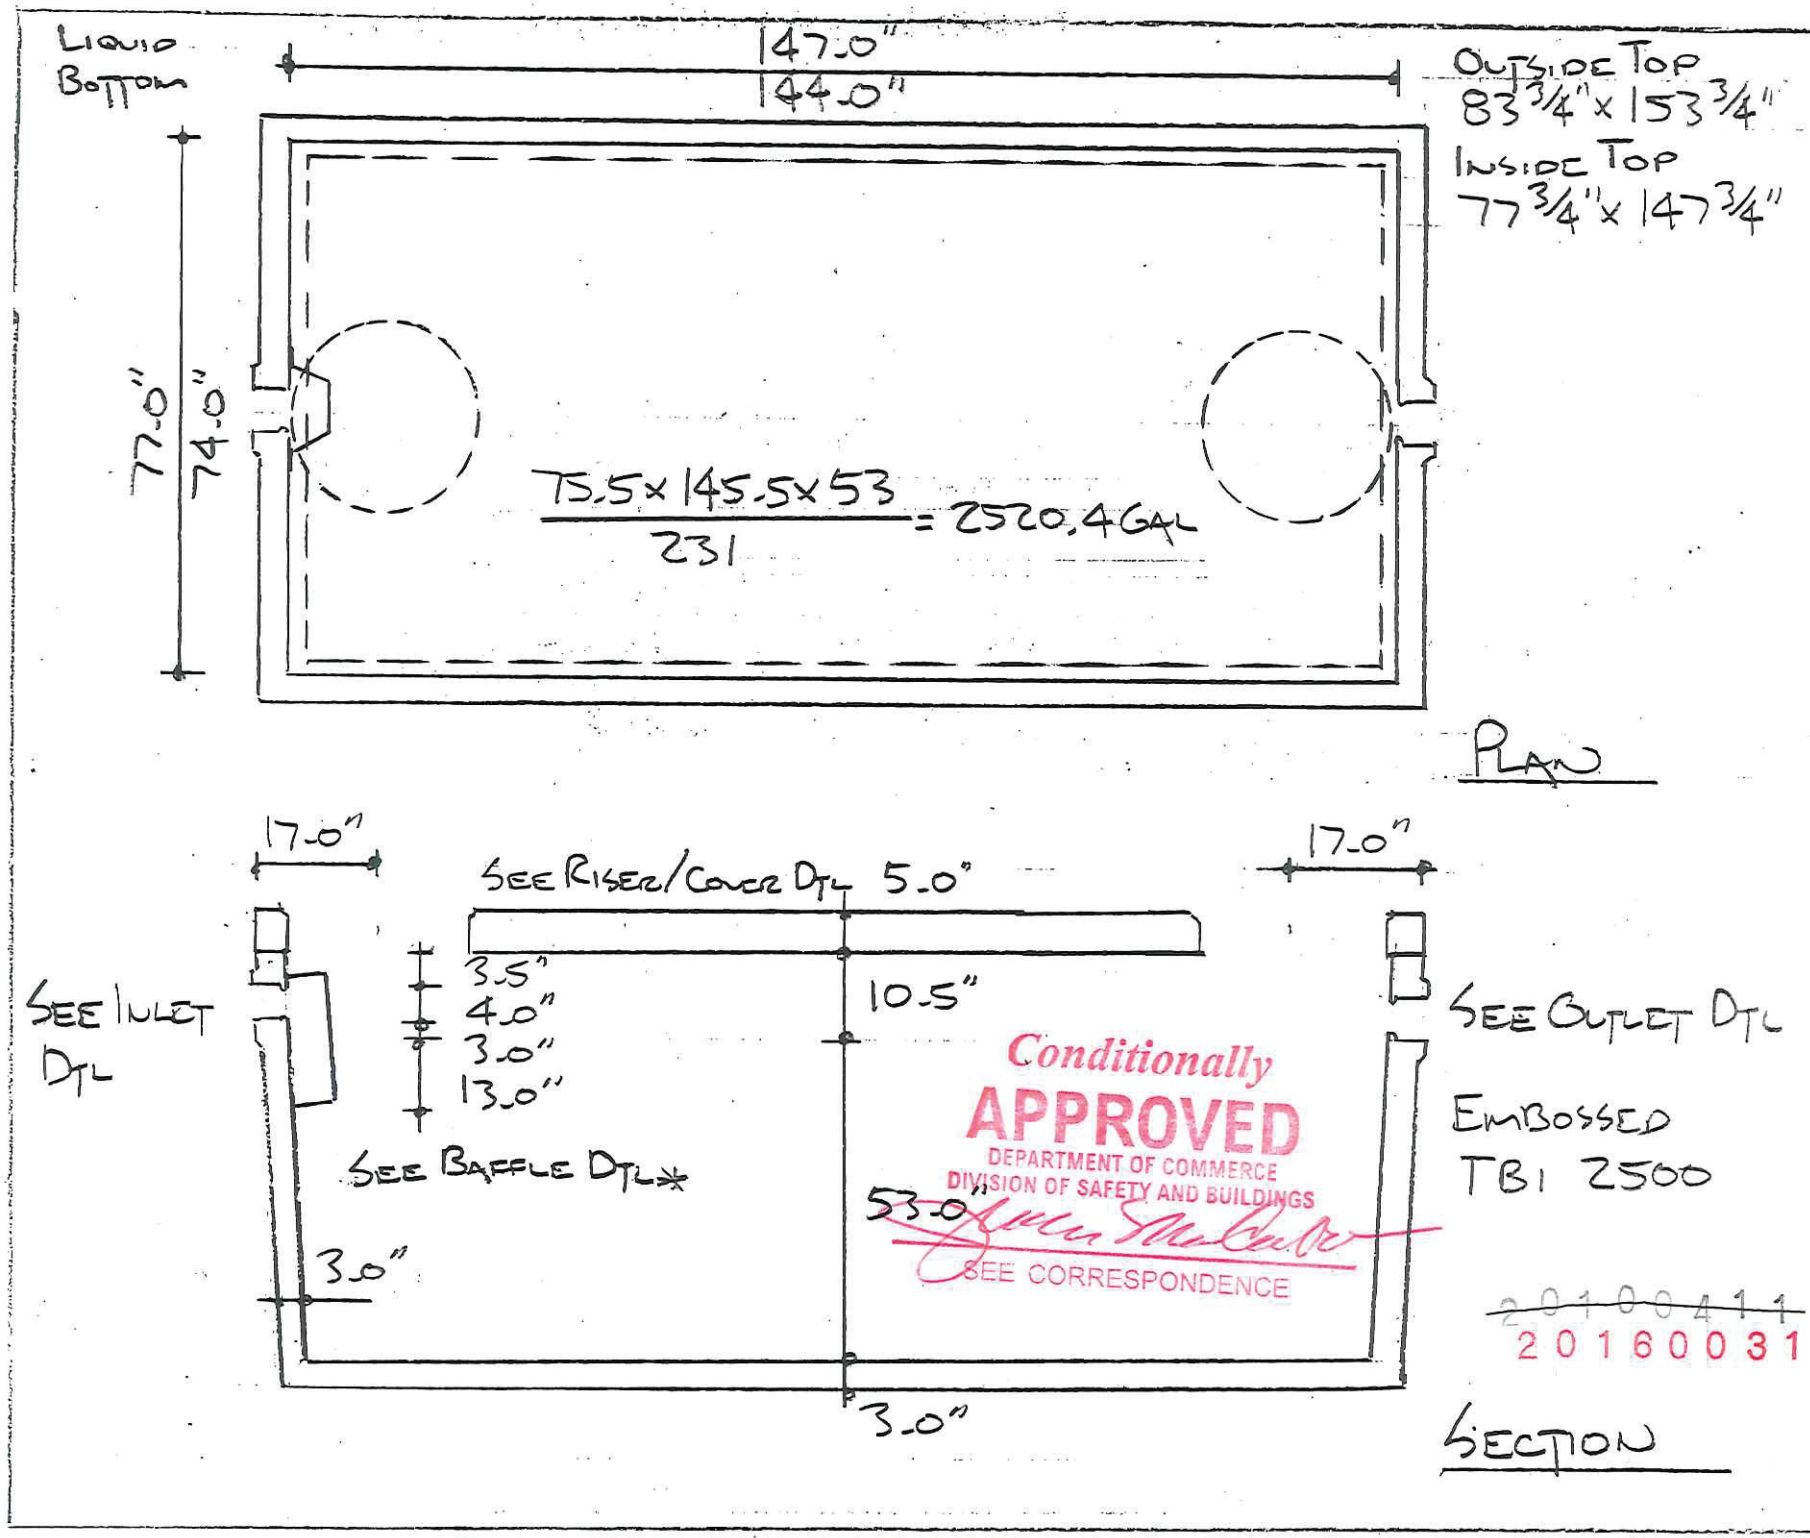
LIQUID BOTTOM
147.0"
144.0"
OUTSIDE TOP
83 3/4" x 153 3/4"
INSIDE TOP
77 3/4" x 147 3/4"
77.0"
74.0"
75.5 x 145.5 x 53 / 231 = 2520.4 GAL
PLAN
17.0"
17.0"
SEE RISER/COVER DTL
5.0"
SEE INLET DTL
3.5"
4.0"
3.0"
13.0"
10.5"
SEE OUTLET DTL
SEE BAFFLE DTL*
EMBOSSED TB1 2500
53.0"
3.0"
3.0"
SECTION
Conditionally APPROVED
DEPARTMENT OF COMMERCE
DIVISION OF SAFETY AND BUILDINGS
SEE CORRESPONDENCE
~~20100411~~
20160031
* PUMP TANK NO BAFFLE
TRAPP BROS INC
WOODRUFF, WI
9-1-10
2500 GALLON SEPTIC TANK
2006 0059